



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2018
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż systemów suchej zabudowy**
Oznaczenie arkusza: **B.05-01-18.06**
Oznaczenie kwalifikacji: **B.05**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił					
Rezultat 1. Szkielet ścianek działowych							
<i>Uwaga: Rezultat należy ocenić wraz z rezultatem 2 po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu ZN zakończenia ich wykonania</i>							
1	Profile UW przy posadzce oklejone taśmą akustyczną						
2	Profile CW przy ścianach oklejone taśmą akustyczną						
3	Profil poziomy UW ścianki dłuższej zamontowany na posadzce w miejscu zgodnym z rysunkiem ± 10 mm i prostopadle do ściany stanowiska						
4	Profil poziomy UW ścianki krótszej zamontowany na posadzce w miejscu zgodnym z rysunkiem ± 10 mm i prostopadle do ścianki dłuższej						
5	Profile pionowe CW ścianki krótszej zamontowane w położeniu zgodnym z rysunkiem ± 10 mm						
6	Profile pionowe CW ścianki dłuższej zamontowane w położeniu zgodnym z rysunkiem ± 10 mm						
7	Szkielet wykonany na wysokość 1200 mm ± 10 mm						
8	Wszystkie profile CW zamontowane w pionie ± 10 mm						
9	Profile CW i UW zamontowane do podłogi i do ściany stanowiska kołkami w rozstawie maks. 50 cm						
10	Profil CW zamontowany do ścianki dłuższej blachowkrętami w rozstawie 25 cm ± 20 mm						

Numer
stanowiska

Rezultat 2. Opłytywanie ścianek działowych*Uwaga: Rezultat należy ocenić wraz z rezultatem 1 po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu ZN zakończenia ich wykonania*

1	Zamontowana płyta z jednej strony ścianki dłuższej, po stronie ścianki prostopadłej (zgodnie z rysunkiem)						
2	Zamontowana płyta z jednej strony ścianki krótszej, po stronie zewnętrznej (zgodnie z rysunkiem)						
3	Płyty przykręcone do profili blachowkrętami w rozstawie 25 cm $\pm$ 20 mm						
4	Łby zamontowanych wkrętów nie wystają poza lico płyty g-k						
5	Łby zamontowanych wkrętów nie przebijają kartonu płyty g-k						
6	Szczelina dylatacyjna między posadzką a płytą zamontowaną na konstrukcji ścianki dłuższej 10 mm $\pm$ 5 mm						
7	Szczelina dylatacyjna między posadzką a płytą zamontowaną na konstrukcji krótszej ścianki 10 mm $\pm$ 5 mm						

Rezultat 3. Izolacja akustyczna ścianek działowych

1	Ułożona wełna mineralna o grubości 50 mm w dłuższej ścianie						
2	Ułożona wełna mineralna o grubości 50 mm w krótszej ścianie						
3	Wełna mineralna ułożona na całej powierzchni obu ścianek						
4	Wełna mineralna szczelnie przylega do profili i płyty wełny mineralnej szczelnie przylegają do siebie						

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Wykonywanie ścianek działowych z izolacją akustyczną

Zdający:

1	składował materiały, narzędzia i sprzęt na stanowisku w taki sposób, aby nie utrudniały pracy						
2	docinał wełnę mineralną przy pomocy noża do wełny mineralnej oraz liniału lub poziomnicy						
3	podczas cięcia profili miał założone rękawice ochronne						
4	miał założone okulary ochronne podczas wiercenia otworów w podłożu						
5	podczas wkładania wełny mineralnej miał założoną maskę przeciw pyłową, okulary ochronne i rękawice ochronne						
6	po zakończeniu prac oczyścił narzędzia i sprzęt						
7	po zakończeniu prac uporządkował stanowisko pracy, a odpady umieścił w odpowiednim pojemniku na odpady						

Egzaminator


imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Konstrukcja ścianki działowej z izolacją akustyczną

Przekrój A-A

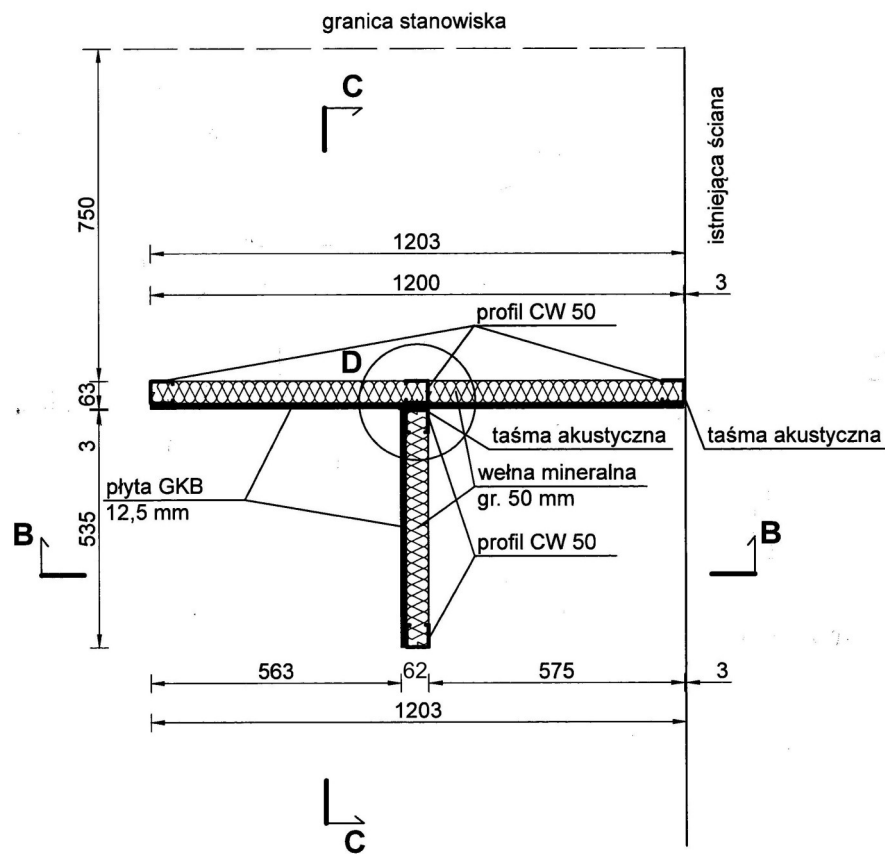

Przekrój B-B

